


Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších
předpisů

Rodinný dům
Všeradov 5
53901, Všeradov
katastrální území Všeradov [787329]
parc. č. st. 24

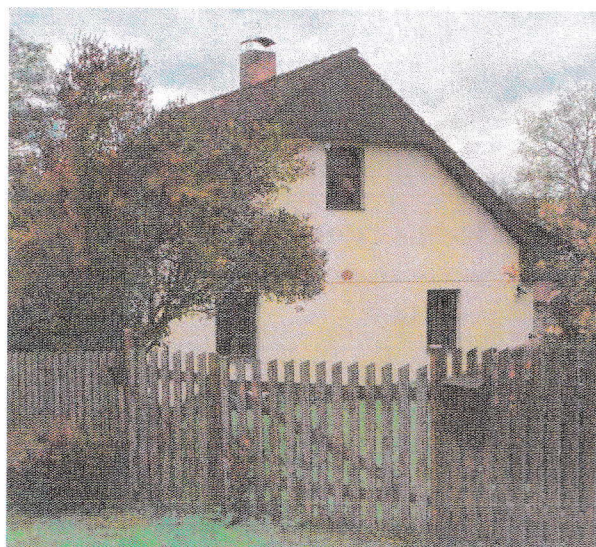

Energetický specialista

Milan Netolický
Číslo oprávnění: 0666

Evidenční číslo

527477.0

Datum vydání

30.08.2023

Verze dokumentu

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Všeradov, 5
PSČ, místo: 53901, Všeradov
K.ú., parcelní č.: Všeradov (787329), st. 24
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 242 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

47.8

Velmi
úsporná

B

71.9

Úsporná

C

95.5

Méně úsporná

D

137

Nehospodárná

E

179

Velmi
nehospodárná

F

221

Mimořádně
nehospodárná


G

B
56.1

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 90.6
■ elektřina: 1.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.82 W/(m²·K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

168 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

382 kWh/(m²·rok)

G



Vytápění

359 kWh/(m²·rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

18.3 kWh/(m²·rok)

E



Osvětlení

4.59 kWh/(m²·rok)

D

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Milan Netolický

Osvědčení č.: 0666

Kontakt: info@nettydream.cz

Ev. č. průkazu: 527477-0

Vyhotoveno dne: 30.08.2023

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Všeradov	Část obce:	Všeradov
Ulice:	Všeradov	Č.p / č. or. (č.ev.)	5
Katastrální území:	Všeradov (787329)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	st. 24	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2001	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Jednopodlažní rodinný dům bez podsklepení a využitým podkrovím. Objekt bez KZS. Střecha zateplená a otevřená až do štítu. Okna a dveře dřevěná. Stěny z cihly plné.

Stručný popis technických systémů:

Vytápění a příprava TV pomocí kotla na dřevo.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	518,5
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	515,1
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,99
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	241,6
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	8,1

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	RD	Rodinné domy - prostor bytu	☒	☐	20	241,6

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektrina	---	---	---	---	0,7%	1,2%	---	1,9%
	---	---	---	---	0.62	1.11	---	1.73
kusové dřevo, dřevní štěpka	94,0%	---	---	---	4,1%	---	---	98,1%
	86.8	---	---	---	3.81	---	---	90.6


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	94,0%	---	---	---	4,8%	1,2%	---	100,0%
kWh/m²rok	359,2	---	---	---	18,3	4,6	---	382,1
MWh/rok	86.8	---	---	---	4.43	1.11	---	92.3

Podíl dodané energie dle účelu

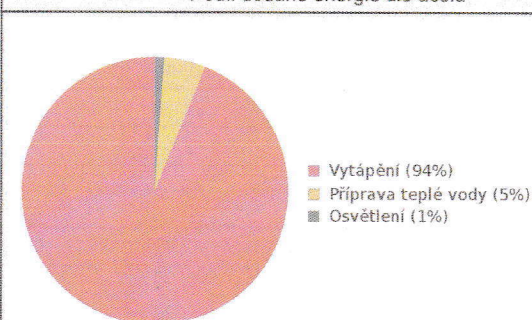

Podíl dodané energie dle energonositele

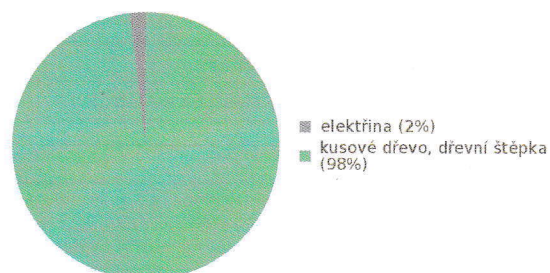

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

elektrina	2,6	---	---	---	---	11,9%	21,3%	---	33,2%
		---	---	---	---	1,62	2,89	---	4,50
kusové dřevo, dřevní štěpka	0,1	64,0%	---	---	---	2,8%	---	---	66,8%
		8,68	---	---	---	0,38	---	---	9,06


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	64,0%	---	---	---	---	14,7%	21,3%	---	100,0%
kWh/m²rok	35,9	---	---	---	---	8,3	11,9	---	56,1
MWh/rok	8,68	---	---	---	---	2,00	2,89	---	13,6

Podíl dodané energie dle účelu

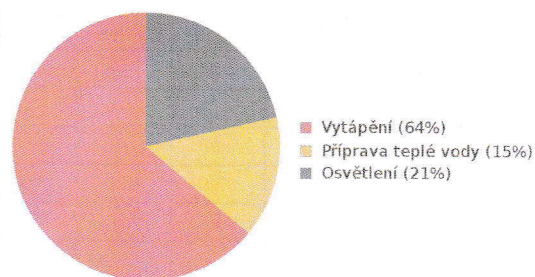

Podíl dodané energie dle energonositele

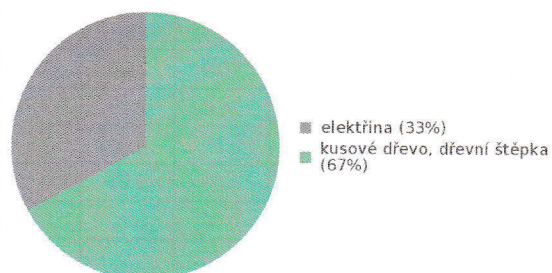


E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	42.8	Solární zisky	MWh/rok	3.91
Větrání		4.51	Vnitřní zisky - lidé		1.75
Netěsnosti obálky - infiltrace		0.82	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		1.76
Celkem		48.1	Celkem		7.42

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	40,7	kWh/m².rok	168,5
-----------------------------	---------	------	------------	-------

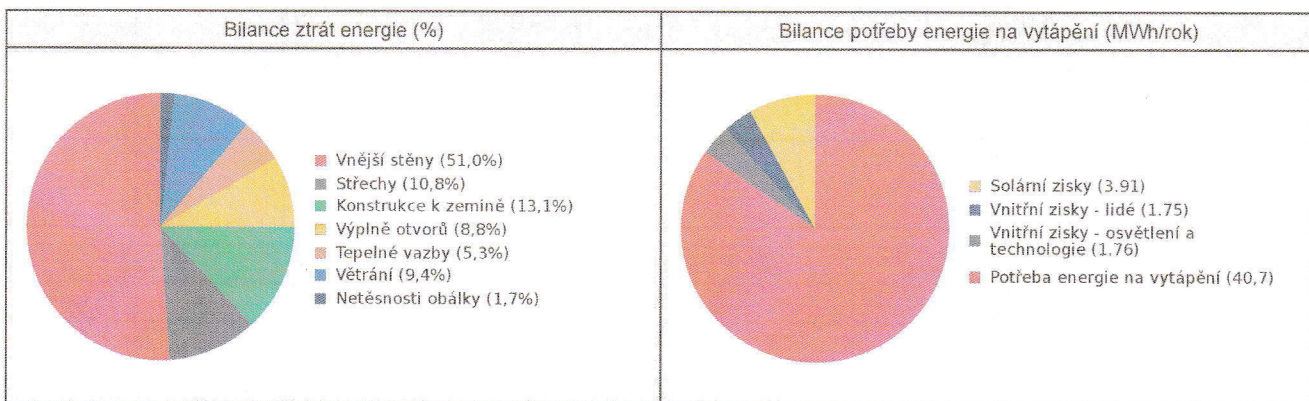**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehlající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m²	U _j	U _{Nj}	U _{Rj}	
					W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				162,3				
STN-17	Stěna obvodová S (Z1)	20	EXT	18,3	1,500	0,30	0,30	500%
STN-18	Stěna obvodová J (Z1)	20	EXT	47,8	1,500	0,30	0,30	500%
STN-19	Stěna obvodová V (Z1)	20	EXT	46,8	1,500	0,30	0,30	500%
STN-20	Stěna obvodová Z (Z1)	20	EXT	49,4	1,500	0,30	0,30	500%

STŘECHY				177,2				
STR-22	Střecha S (Z1)	20	EXT	88,6	0,291	0,24	0,24	121%
STR-23	Střecha J (Z1)	20	EXT	88,6	0,291	0,24	0,24	121%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				144,1				
PDL(z)-21	Podlaha na zemině (Z1)	20	ZEM	144,1	1,080	0,45	0,45	240%

KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU				11,7				
STN-25	stěna vnitřní (Z1)	20	SOUS	11,7	1,500	0,60	0,60	250%

VÝPLNĚ OTVORŮ				19,9				
VYP-1	Okno S (Z1)	20	EXT	1,4	2,350	1,50	1,50	157%
VYP-2	Okno S (Z1)	20	EXT	1,1	2,350	1,50	1,50	157%
VYP-3	Okno J (Z1)	20	EXT	1,4	2,350	1,50	1,50	157%
VYP-4	Okno J (Z1)	20	EXT	1,4	2,350	1,50	1,50	157%
VYP-5	Okno J (Z1)	20	EXT	1,4	2,350	1,50	1,50	157%
VYP-6	Okno V (Z1)	20	EXT	1,4	2,350	1,50	1,50	157%
VYP-7	Okno V (Z1)	20	EXT	1,4	2,350	1,50	1,50	157%
VYP-8	Okno V (Z1)	20	EXT	1,3	2,350	1,50	1,50	157%
VYP-9	Okno V (Z1)	20	EXT	1,4	2,350	1,50	1,50	157%
VYP-10	DVEŘE S (Z1)	20	EXT	2,1	2,300	1,70	1,70	135%
VYP-11	Okno střešní S (Z1)	20	EXT	0,9	1,500	1,40	1,40	107%
VYP-12	Okno střešní S (Z1)	20	EXT	0,9	1,500	1,40	1,40	107%
VYP-13	Okno střešní S (Z1)	20	EXT	0,9	1,500	1,40	1,40	107%
VYP-14	Okno střešní J (Z1)	20	EXT	0,9	1,500	1,40	1,40	107%
VYP-15	Okno střešní J (Z1)	20	EXT	0,9	1,500	1,40	1,40	107%

VYP-16	Okno střešní J (Z1)	20	EXT	0,9	1,500	1,40	1,40	107%
--------	------------------------	----	-----	-----	-------	------	------	------

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}		---	0,050	---	0,020	250%
--------------------------------------	--	-----	-------	-----	-------	------

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou balance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
kW	MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí			
	MWh/rok								
K-1	Kotel na dřevo	16	kusové dřevo, dřevní štěpka	86.8	63	---	85%	88%	100%
									40.7

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou balance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
					%	---			
									MWh/rok
K-1	Kotel na dřevo	16	kusové dřevo, dřevní štěpka	3.81	63	---	TVsys 1: 62,2	21,38	80,0
									2.18
K-2	Patrona v bojleru	2,5	elektřina	0.62	96	---	TVsys 1: 62,2	5,34	20,0
									0.55

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m²	lux	---	---	---	---
Z1 (L1)	RD	referenční hodnota vyhl. 264/2020 Sb. - obytné zóny	201,49	100	1,70	1,00	1,00	1,00

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Instalace FVE s bateriovým uložištěm
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Pro RD zcela nereálné a neekonomické
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Pro RD zcela nereálné a neekonomické
	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	Instalace TČ vzduch/voda se zásobníkem TV

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření				
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m ² .rok			
	MWh/rok			
Hodnocená budova	175,00	382,13	56,13	
	42.3	92.3	13.6	
Soubor navržených opatření	175,00	382,13	56,13	
	42.3	92.3	13.6	
Dosažená úspora energie	0,00	0,00	0,00	
	0.00	0.00	0.00	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna do 31.12.2021			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - RD (obytná zóna)	241,6	85,7	3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přílehlající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek		0,82	0,33	---
---	---------------------	-------------------	--	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek		382,13	136,40	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--	--------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek		56,13	139,74	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--	-------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	IIIDEKSOFT [®] - ENERGETIKA	Verze software:	7.1.2
Klimatická data:	ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - používat pro hodnocení PENB - MĚS modul)	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba: <https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis>Katalog úspor energie: <http://uspornaopatreni.cz>

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní firma:	Milan Netolický	Číslo oprávnění:	0666
Telefon:	608238812	E-mail:	info@nettydream.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	527477.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	30.08.2023		
Platnost průkazu do:	30.08.2033		